



Het betreft hier een prinsipeschema. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

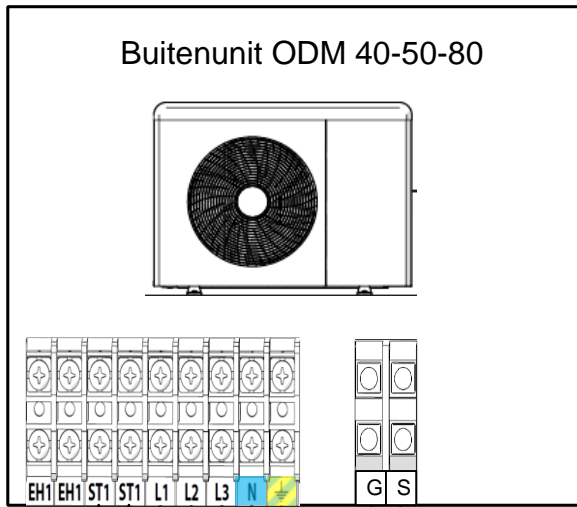


ODM40: 16A C
ODM50: 20A C
ODM80: 32A C

ODM 40 Min 3G2,5 - Max 3G4
ODM 50 Min 3G4 - Max 3G4
ODM 80 Min 3G4 - Max 3G6

Meterkast

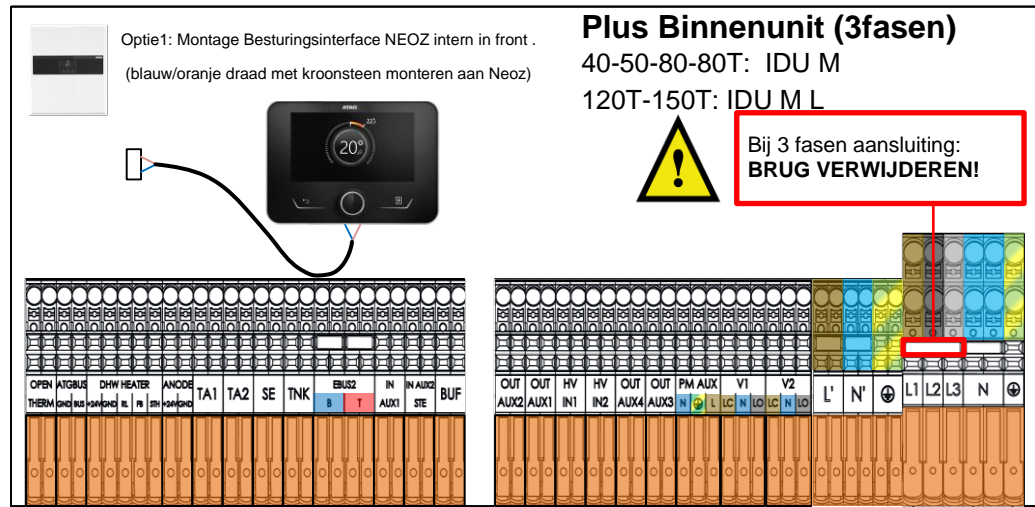

Optie1: Montage Besturingsinterface NEOZ intern in front .
(blauw/oranje draad met kroonsteen monteren aan Neoz)



IDU M F 16A C

Min 5G2,5-Max 5G4

Meterkast

